


Poznámka


Počas stavebných prác v plnom rozsahu rešpektovať nariadenie vlády č. 339/2006 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Pred zahájením výkopových prác je nutné overiť a vytyčiť všetky jestvujúce inžinierske siete, pričom kladenie realizovať v zmysle STN 34 1050, 73 6005, 33 4050. Pri nebezpečných súbbehoch a krížovaniach inžinierskych sietí výkopy realizovať R U Č N E !!!
 Odpájanie a pripájanie inžinierskych sietí realizovať so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch napätových výluk. Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia "STN, ON" a predmetné technologické predpisy. Pred zahájením výstavby prekontrolovať zodpovedným geodetom stavby skutočné rozmery!


Vzorový priečny rez M-1:50

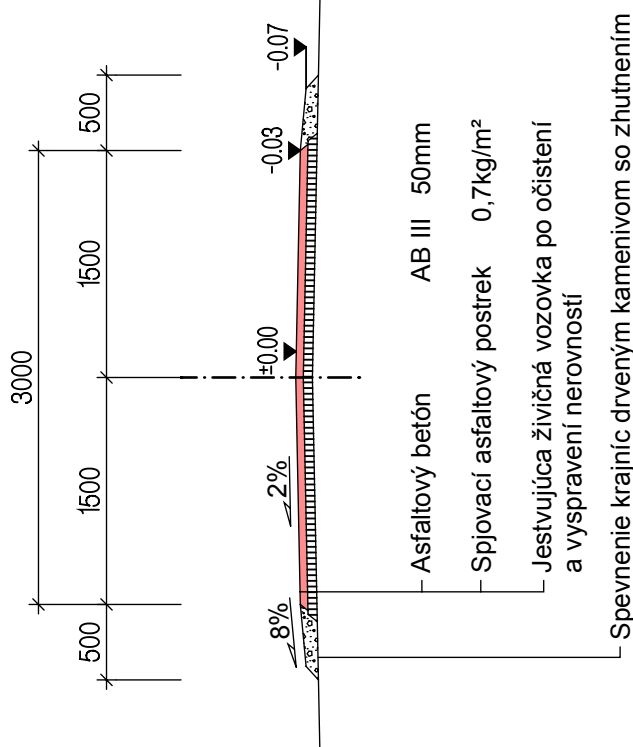

Legenda hmôt a značiek

500 = 099,72	506 = 103,33
501 = 100,00	507 = 104,03
502 = 100,49	508 = 104,78
503 = 101,24	509 = 105,76
504 = 102,10	510 = 106,40
505 = 102,58	511 = 107,05

 nový asfaltový betón 751,0m²

 obecný vodovod

 vzdušné vedenie NN

Projekt pre realizáciu stavby

Zodp. projektant Lubomír PUFFLER	Vypracoval Ing. Norbert TÓTH	Dátum 08/2014	Č.sady 2 A4
Investor OBEC GLABUŠOVCE		Formát 2 A4	
Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií Glabušovce		Mierka 1:500	Č.výkr. 3-B
Obsah Situácia - úsek "B"			